



Klicken Sie beim ersten Aufruf des Selbsttests **direkt auf den Button** „Test starten“. Das Eingabefeld „Zugangsschlüssel“ kann leer bleiben.

Info Ergebnisse

Test starten Zugangsschlüssel für anonymen Zugang Abschicken

Im nächsten Schritt erhalten Sie einen **individuellen Zugangsschlüssel**. Bitte notieren Sie sich diesen Code und klicken Sie anschließend auf „**Fortsetzen**“.

Um Ihnen einen dauerhaften Zugang zu Ihren Testergebnissen zu ermöglichen und Ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, einen abgebrochenen Test wiederaufnehmen zu können, wurde für Sie ein persönlicher Zugangsschlüssel erzeugt. Bitte notieren Sie sich diesen Code, damit Sie ihn für spätere Aktionen nutzen können.

FXY7L

Fortsetzen

Ihnen wird anschließend die **erste Frage des Selbsttests** angezeigt.

Test unterbrechen Test beenden Weiter →

Dekontamination 01

Frage 1 von 69 Nicht beantwortet Aktionen ▾

Die Nullrate am Kontaminationsnachweisplatz wird mit 8 IPS gemessen. Wann ist eine Person als kontaminiert anzusehen?

- Bei einem angezeigten Messwert von 30 IPS
- Bei einem angezeigten Messwert von 20 IPS
- Bei einem angezeigten Messwert von 10 IPS
- Wenn das Kontaminationsnachweisgerät einen automatischen Warnton abgibt. Die Impulsrate ist dabei nicht von Bedeutung.


Lösungshinweis anfordern

Klicken Sie nach Auswahl Ihrer Antwort auf „**Weiter**“ – sie gelangen zur nächsten Frage.

Möchten Sie den Test **zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen**, klicken Sie auf „**Test unterbrechen**“.

Wenn Ihnen beim **erneuten Aufruf** des Selbsttests der Button „**Test fortsetzen**“ direkt angezeigt wird, klicken Sie darauf – sie gelangen automatisch zur Frage, bei der Sie den Test verlassen haben.

Sehen Sie jedoch den Button „Test starten“ und möchten Sie Ihren **zuvor unterbrochenen Test fortsetzen**, tragen Sie Ihren **Zugangsschlüssel** in das Feld ein, klicken Sie auf „**Abschicken**“ und anschließend auf „**Test fortsetzen**“.

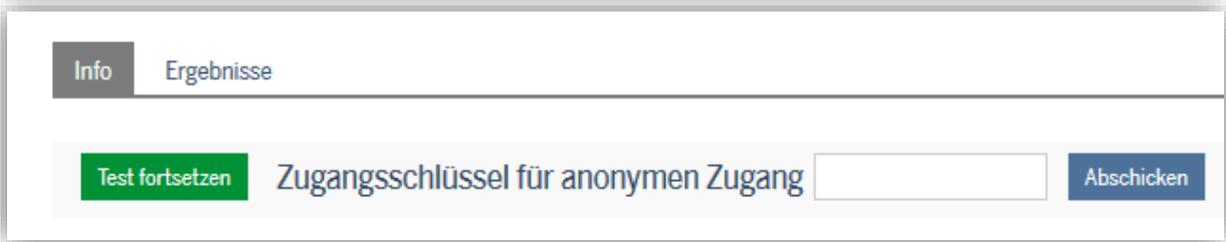

Info Ergebnisse

Test fortsetzen Zugangsschlüssel für anonymen Zugang Abschicken

Haben Sie den Test mit dem Button „**Test beenden**“ verlassen, ist ein **erneuter Aufruf** des Tests **nicht möglich**. Sie können jedoch jederzeit einen neuen Testdurchlauf starten.